


Ersatzfilter für die Schallschutzblende Typ 9/IBS

Typ 9/FIB-RL


Überprüfen Sie den Filter alle 3 Monate auf Verschmutzung und wechseln Sie ihn gegebenenfalls aus.

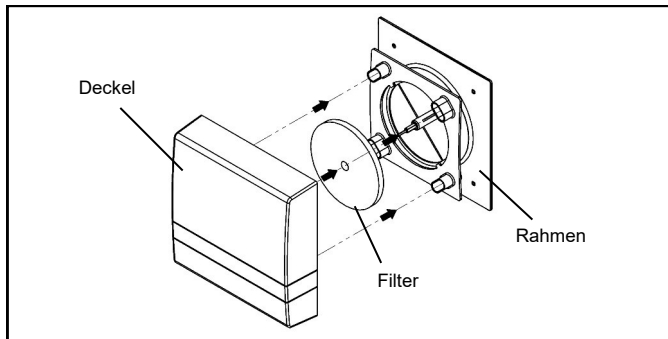

Rasten Sie nach dem Einlegen des Filters den Deckel in Offenstellung ein.
Lüftungsöffnungen dürfen nicht zugestellt oder verdeckt werden!

Langzeitfilter: ISO Coarse >45% Typ 9/FIB-RL

3er-Pack Best.-Nr.: 44088

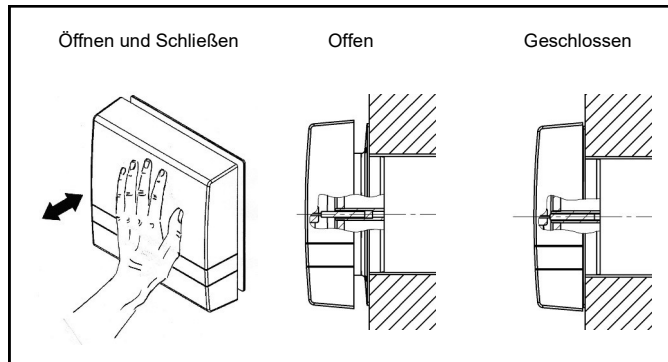

Hinweis: Bei Verwendung der Schallschutzblende in Verbindung mit elektrisch betriebenen Geräten verfügt die jeweils zugehörige Steuerung meist über eine Filterwechselanzeige welche einen notwendigen Filterwechsel signalisiert (siehe jeweilige Montageanleitung)

LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG
für Raumlufsysteme
Wilhelmstr. 31
13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0
Fax +49 30 362 001-89
info@lunos.de
<http://www.lunos.de>